


RUC[®] 2022

REGISTRO UNIFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS RUC[®]

INFORME VISITA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

EMPRESA EVALUADA:
INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
Licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución No. 9081 del 11 de junio de 2021.
Nota aclaratoria Resolución No. 0049 del 16 de junio de 2021.
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Colombia.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA					
FIRMA CONTRATISTA	INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S			NIT	800134187
DIRECCIÓN	CR 3 A 60 15 CHAPINERO ALTO		TELÉFONOS	3124314815-7451992	
CIUDAD	BOGOTA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
EMPLEADOS DIRECTOS	18	SUBCONTRATISTAS	6		
GERENTE	Hugo Enrique Ortiz Camargo	EMAIL GERENTE	hugo.ortiz@itingenieria.com		
ENCARGADO HSE	Olga Yaneth Marentes Cruz	EMAIL HSE	coordinador.sst@itingenieria.com		
ARL ACTUAL	BOLIVAR	EMAIL GENERAL	coordinador.sst@itingenieria.com		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	INSTALACIONESELÉCTRICAS,ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES				
DATOS DE LA VISITA					
INFORME RUC® PARA EL(LOS) SECTOR(ES):	OTRO SECTOR: NO CONTRATANTE				
CONTRATOS VIGENTES:	HCG ARQUITECTOS; ; ; ; ;				
TIPO DE VISITA	Seguimiento	TIPO DE VERIFICACIÓN	Documental y Campo		
ACTIVIDADES AUDITADAS	Actividades instalacion de infraestructura en tuberia y bandeja electricas				
FECHAS DE VISITA DOCUMENTAL REMOTA	31/05/2022	FECHAS DE VISITA DE CAMPO REMOTO	1/06/2022		
FECHA ÚLTIMA VISITA	27/05/2021	FECHA VENCIMIENTO DEL INFORME	20/03/2023		
RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACION RUC AÑO 2022					
PRESENTA IMPACTO DE ATEL	No	MOTIVO DEL IMPACTO DE ATEL	NA		
PRESENTA IMPACTO AMBIENTAL	No	MOTIVO DEL IMPACTO AMBIENTAL	NA		
EL IMPACTO DE ATEL Y AMBIENTAL TIENE AFECTACIÓN EN LA CALIFICACIÓN EN EL PERIODO EVALUADO					NA
PRESENTA IMPRECISIÓN EN LA INFORMACIÓN	No	PRESENTA ACTA DE INCONSISTENCIA	si	PÁGINA	15
TOTAL AT AÑO 2022	1	DÍAS PERDIDOS POR AT AÑO 2022	0		
NO. AT CON TIEMPO PERDIDO AÑO 2022	0	NO CONFORMIDADES TOTALES	6		
NO CONFORMIDADES MAYORES	0				
RADICADO No.	DCA 123446		EVALUACION RUC AÑO 2022	92%	
APROBACIÓN DEL INFORME					
SE HACE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE RUC®					
			<i>TATIANA GONZALEZ MARTINEZ 2022</i>		
FIRMA:	Hugo Enrique Ortiz Camargo		FIRMA :	Tatiana Gonzalez Martinez	
	Gerente			Profesional de Servicios	

PERSONAL ENTREVISTADO			
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
Hugo Enrique Ortiz Camargo	Gerente	Olga Yaneth Marentes Cruz	Coordinadora SIG
Danny Rubiano Quintero	Auxiliar Técnico	Aldemar Cruz Dicelis	Técnico Electricista
Jhon Fredy Romero Trujillo	Auxiliar Técnico	Eduar Andrés Gómez Escobar	Oficial electricista
Nidya Martínez	Revisor Fiscal	Juan Ricardo Moreno Rojas	Oficial
Jose Romero Mancera	Técnico Electricista	Juan David Urango	Oficial
Leydi Caro	Representante Gerencia	Danna Jineth Pdílla Cabrera	Auxiliar SST

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Los días 31/5/2022 y 1/6/2022 se llevó a cabo la visita de SEGUIMIENTO del sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente en la empresa INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S. La herramienta utilizada para conducir la visita fue el Formato Único de Evaluación del Sistema de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente de Contratistas RUC®.

• Para verificar la información suministrada por la empresa se realizaron entrevistas con las personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos, además de las entrevistas se usaron diferentes técnicas de verificación para determinar las actividades del sistema de gestión que se está ejecutando.

• Se realizó la reunión de cierre en la cual se presentaron los resultados de la auditoría. Se detectaron (6) no conformidades al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.

INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS O ACTIVIDADES MISIONALES


TIPO DE VERIFICACIÓN	Documental y Campo Remoto	CLIENTE / OPERADORA	HCG ARQUITECTOS
NO. CONTRATO	43-002/2022	ADMINISTRADOR / EMAIL	LUIS ALFREDO CARRASCOS administracion@hgcarquitectos.com
UBICACIÓN	CALLE 26 NUMERO 13-19	FECHA INICIO	2/05/2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA CEDE CENTRAL, PARTE ELECTRICA.		
LUGAR DE LA VISITA	CALLE 26#13-19 Bogota		
ACTIVIDADES AUDITADAS	Actividades instalacion de infraestructura en tubería y bandeja electricas		

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL						
TRABAJADORES DIRECTOS		2017	2018	2019	2020	2021
ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES	Numero promedio de trabajadores al año	67	55	43	26	23
	Horas Hombre Trabajadas	192960	158400	124560	71760	95040
	No. de A.T. fatales	0	0	0	0	0
	No. de A.T. con Invalidez	0	0	0	0	0
	No. de A.T. con incapacidad permanente parcial (IPP)	0	0	0	0	0
	No. de A.T. graves de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007.	0	0	0	0	0
	No. de A.T. con tiempo perdido	1	3	0	1	0
	No. de A.T. sin tiempo perdido	6	1	1	0	0
	Total de días cargados y perdidos por A.T.	2	18	0	7	0
	No. de casos reportados por Casi - Accidente	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD LABORAL	No. de casos Nuevos de EL	0	0	0	0	0
	No. de casos antiguos de EL	0	0	0	0	0
	No. E.L. Fatales	0	0	0	0	0
	No. E.L. con Invalidez	0	0	0	0	0
	No. E.L. con incapacidad permanente parcial (IPP)	0	0	0	0	0
	No. de E.L. con tiempo perdido	0	0	0	0	0
	No. de E.L. sin tiempo perdido	0	0	0	0	0
	Total de días cargados y perdidos por E.L.	0	0	0	0	0
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISIÓN		2017	2018	2019	2020	2021
ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES	Numero promedio de trabajadores al año	9	10	6	18	20
	Horas Hombre Trabajadas	2592	28800	17280	34560	57600
	No. de A.T. fatales	0	0	0	0	0
	No. de A.T. con Invalidez	0	0	0	0	0
	No. de A.T. con incapacidad permanente parcial (IPP)	0	0	0	0	0
	No. de A.T. graves de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007.	0	0	0	0	0
	No. de A.T. con tiempo perdido	0	0	0	0	0
	No. de A.T. sin tiempo perdido	0	0	0	0	0
	Total de días cargados y perdidos por A.T.	0	0	0	0	0
	No. de casos reportados por Casi - Accidente	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD LABORAL	No. de casos Nuevos de EL	0	0	0	0	0
	No. de casos antiguos de EL	0	0	0	0	0
	No. E.L. Fatales	0	0	0	0	0
	No. E.L. con Invalidez	0	0	0	0	0
	No. E.L. con incapacidad permanente parcial (IPP)	0	0	0	0	0
	No. de E.L. con tiempo perdido	0	0	0	0	0
	No. de E.L. sin tiempo perdido	0	0	0	0	0
	Total de días cargados y perdidos por E.L.	0	0	0	0	0


LAS ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD DE SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISION CORRESPONDE A INFORMACION SUMINISTRADA POR INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S QUE NO PUDO SER VALIDADA.

**GRAFICAS DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL
TRAJADORES DIRECTOS**


TENDENCIA DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE AT CON LESIÓN INCAPACITANTE

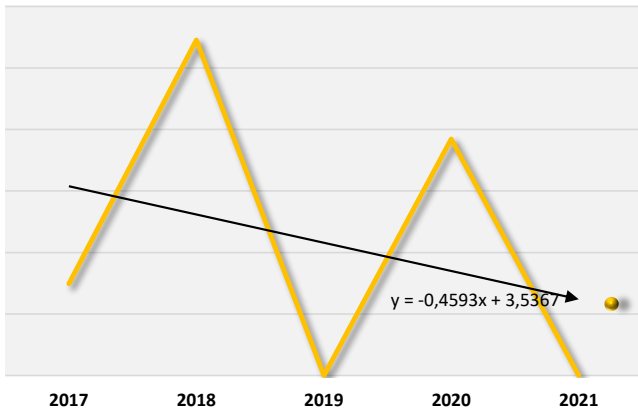


TENDENCIA DEL INDICADOR DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL

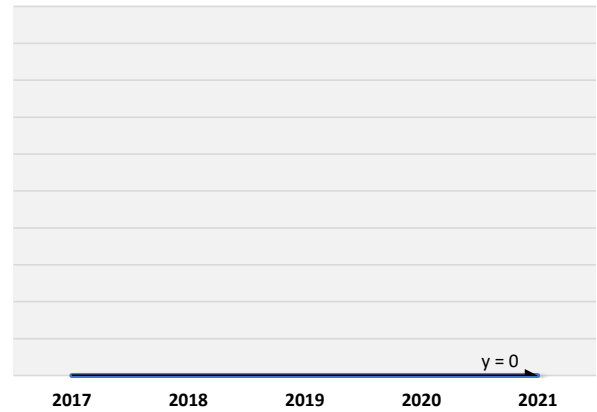

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE AT CON LESIÓN INCAPACITANTE

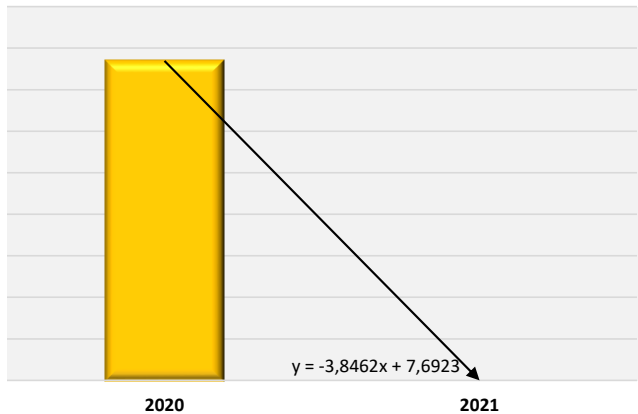

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL

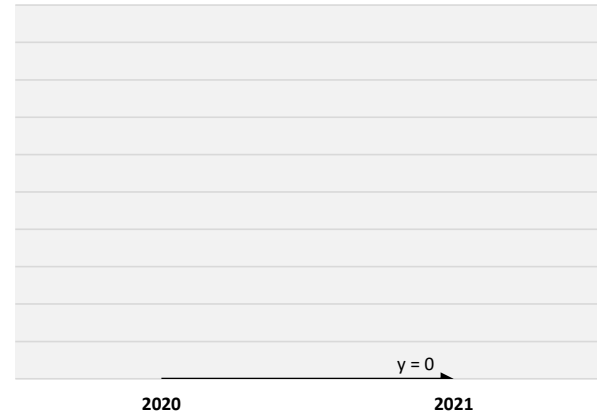


Indicador de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesión Incapacitante = (Número de accidentes de trabajo con tiempo perdido que se presentaron en el periodo "Z" / Número promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100


Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral = (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000

SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISIÓN


TENDENCIA DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE AT CON LESIÓN INCAPACITANTE

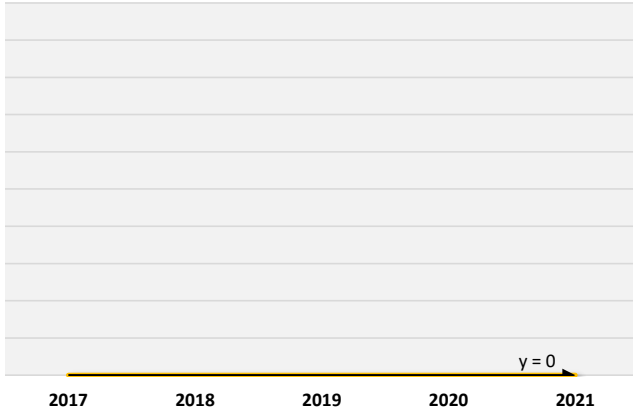


TENDENCIA DEL INDICADOR DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL

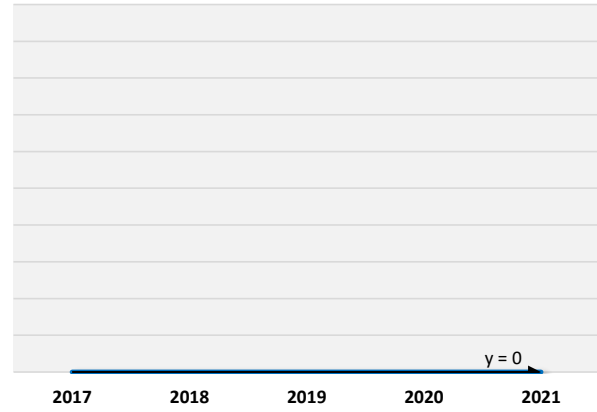

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE FRECUENCIA DE AT CON LESIÓN INCAPACITANTE

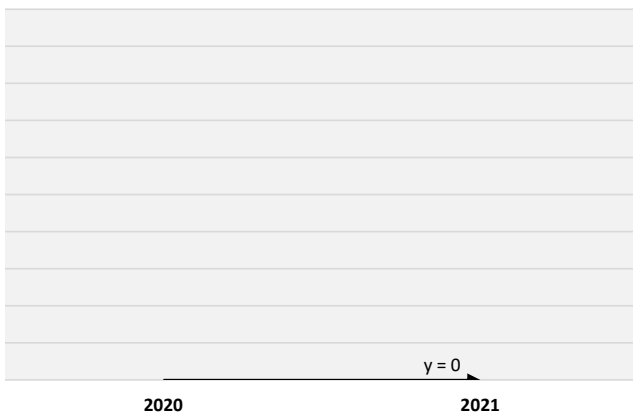

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL

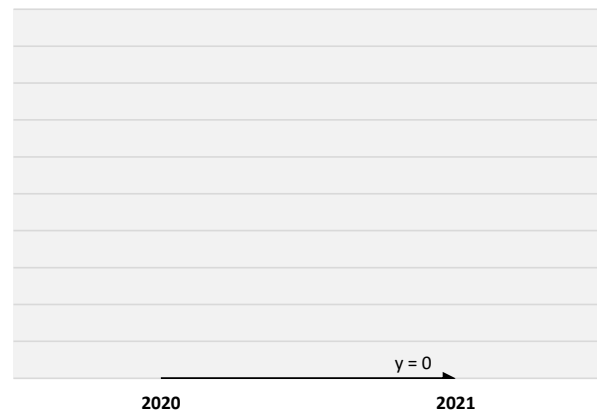

Indicador de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Lesión Incapacitante = (Número de accidentes de trabajo con tiempo perdido que se presentaron en el periodo "Z" / Número promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100


Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral = (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000

RESUMEN CALIFICACIÓN OBTENIDA				
INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S				
REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJE DE Puntuación	CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	90	77,94	87%	
Política SSTA	9,00	9	100%	D
Reuniones Gerenciales e Inspecciones Gerenciales	36	36	100%	D
Revisión Gerencial	18	5,94	33%	B
Objetivos y Metas	9	9	100%	D
Recursos	18	18	100%	D
2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SGSSTA	243	243	100%	
Manual del SGSSTA	9	9	100%	E
Control de Documentos y Registros	18	18	100%	E
Requisitos legales y de otra índole	18	18	100%	D
Funciones y Responsabilidades	36	36	100%	D
Competencias	54	54	100%	D
Capacitación y Entrenamiento	72	72	100%	D
Programa de Inducción y Re-inducción en SSTA	18	18	100%	D
Motivación, Comunicación, participación y consulta	18	18	100%	E
3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	450	421,236	94%	
3.1 GESTIÓN DEL RIESGO	81	73,656	91%	
Identificación de Peligros	21,6	21,6	100%	D
Auto Reporte de Condiciones de Trabajo y Salud	1,8	1,8	100%	D
Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	21,6	14,256	66%	C
Gestión del Cambio	36	36	100%	D
3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO	369	347,58	94%	
Administración de Contratistas y Proveedores	45	45	100%	D
Visitantes, Comunidad y Autoridad	4,5	4,5	100%	D
Programas de Gestión	45	45	100%	
Definición Programas de Gestión	45	45	100%	D
Salud en el Trabajo	45	45	100%	
Evaluaciones Medicas Ocupacionales	13,5	13,5	100%	D
Actividades de Promoción y Prevención en Salud	4,5	4,5	100%	D
Programas de Vigilancia Epidemiológica	22,5	22,5	100%	D
Registros y Estadísticas en Salud	4,5	4,5	100%	D
Ambientes de Trabajo	18	18	100%	D
Seguridad en el Trabajo	90	83,88	93%	
Estándares y Procedimientos	18	18	100%	D

INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S				
REQUISITOS	PUNTAJE POSIBLE	PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJE DE Puntuación	CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN
Programa de Mantenimiento de Instalaciones	18	18	100%	D
Programa de Mantenimiento de equipos y herramientas	18	18	100%	D
Elementos de Protección Personal	18	11,88	66%	C
Productos químicos	18	18	100%	D
Planes de Emergencia y Contingencia	45	29,7	66%	C
Gestión Ambiental	76,5	76,5	100%	
Estándares y Procedimiento	18	18	100%	D
Plan de Gestión de Residuos	18	18	100%	D
Programas de Gestión Ambiental	40,5	40,5	100%	D
4. EVALUACIÓN Y MONITOREO	117	74,79	64%	
Incidentes de Trabajo y Ambientales	18	5,94	33%	B
Auditorías Internas al SGSSTA	18	18	100%	D
Acciones Correctivas y Preventivas	18	5,94	33%	B
Inspecciones en SSTA	18	18	100%	D
Seguimiento a Requisitos Legales	45	26,91	60%	
Requisitos legales y de otra índole	27	8,91	33%	B
Afiliación al Sistema de Seguridad Social	4,5	4,5	100%	D
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	4,5	4,5	100%	D
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	9	9	100%	D
5. IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD	100	100	100%	D
6. IMPRECISIÓN EN LA INFORMACION ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD	-50	0	0%	No
<u>PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN</u>	1000	916,97	92%	
IMPACTO DE ATEL Y AMBIENTAL				
CONFORME A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA EMPRESA Y A LA CERTIFICACIÓN DE ATEL DE LA ARL NO SE HAN PRESENTADO EN INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S EVENTOS QUE CAUSEN IMPACTO DE ATEL Y AMBIENTAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA ÚLTIMA VISITA DEL RUC Y LA FECHA ACTUAL.				
RECIBE POR LA EMPRESA		VISITA REALIZADA POR		
		<i>TATIANA GONZALEZ MARTINEZ 2022</i>		
FIRMA:	Hugo Enrique Ortiz Camargo	FIRMA :	Tatiana Gonzalez Martinez	
	Gerente		Profesional de Servicios	
FECHA DE VENCIMIENTO DEL INFORME: 20/3/2023				

PERFIL GRAFICO DE DESEMPEÑO


REPRESENTACIÓN GRÁFICA RESULTADOS OBTENIDOS VISITA RUC AÑO 2022 INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S

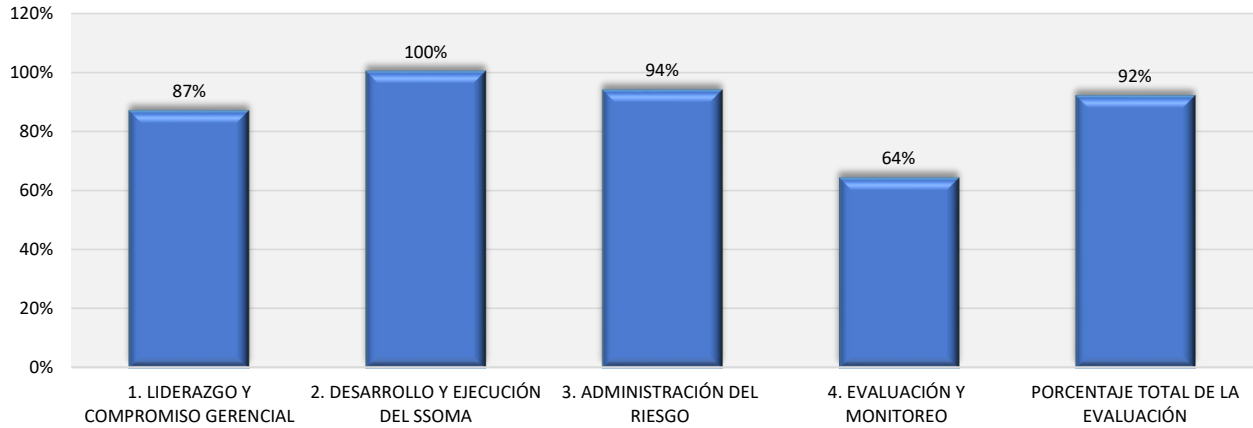

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD

REQUISITOS	% DE CUMPLIMIENTO
2. MEDIDAS GENERALES DE AUTOCAUIDADO Y BIOSEGURIDAD	100%
3. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL SECTOR LABORAL	100%
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN	100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA RESULTADO PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD AÑO 2022

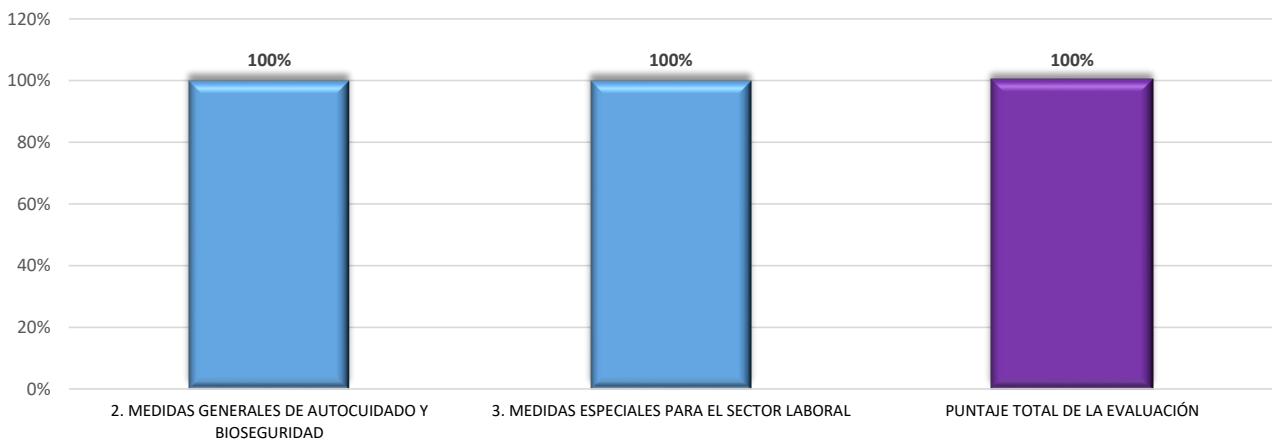

ASPECTOS RELEVANTES

El compromiso e interés demostrado por parte de la gerencia y de las personas auditadas para garantizar el proceso de auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.

El orden y el aseo evidenciado durante recorrido en al obra

Los recursos asignados para el mantenimiento del sistema de gestion en terminos de SSTA

ASPECTOS POR MEJORAR

Fortalecer el analisis del indicador de perdidas de los accidentes y casiaccidentes teniendo en cuenta los costos directos e indirectos de la operación

Profundizar mas el tema ambiental en las reuniones gerenciales

Fortalecer con los trabajadores los temas asociados al sistema de gestiona acorde retroalimentacion dada a los lideres del proceso.

PRACTICAS EXCELENTES

Numeral	Concepto	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
2.1.1	Manual del Sistema SSTA	El manual está integrado con los demás procesos operativos, administrativos y de mejoramiento continuo de la organización.
2.1.2	Control de Documentos y Registros	Durante este proceso se evidencia control documental y trazabilidad en los registros y documentos que conforman el sistema de gestion ,por medio de su software UNICO
2.7.	Motivación, Comunicación, participación y consulta	Se cuenta con diversas actividades de motivacion participacion y consulta que involucran a las partes interesadas y familias de los trabajadores dentro de las cuales se resaltan los peirodicos digitales actividades de reciclaje y de bienestar para los trabajadores

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

Numeral	Concepto	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	NIVEL
1.2.2 4.5.1	Revisión por la Gerencia Seguimiento a los Requisitos Legales y de Otra índole	Declaración de la NC: La revisión por la dirección evidenciada en este proceso no analiza todas las entradas requeridas en la Guía del RUC REV 20 y el Artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 del 2015 Evidencia Objetiva: Rendición de cuentas SIG-RG01 de fecha 29/03/2022,presentacion de power point evidenciada en este proceso de auditoria ,ausencia de análisis de las siguientes entradas: requisitos legales y de otra indole,ambientes de trabajo(mediciones higiénicas),accidentes y casi accidentes ambientales	Nc menor

<p>4,1 4.5.1</p>	<p>Incidentes de Trabajo y Ambientales Seguimiento a los Requisitos Legales y de Otra índole</p>	<p>Declaración de la NC: No se evidencia que se tenga definido y analizado un indicador de accidentes y casi accidentes ambientales, se evidencia extemporaneidad en el reporte ante la EPS para el único evento ocurrido en lo transcurrido del año 2022 evidenciado en este proceso de auditoria contraviniendo lo definido en la resolución 312 del 2019 y la Guía del RUC REV 20 Evidencia Objetiva: Indicadores de accidentalidad evidenciado en este proceso de auditoria, carta de radicado ante la eps de fecha 16/05/2022 y ocurrencia del evento: 10/05/2022 furat de la arl seguros Bolívar No. 602106 a la trabajadora OLGA YANETH MARENTES CRUZ con cédula 52898460 de Bogotá formato de investigación de accidentes versión: SST-2 fecha : Julio 2020</p>	<p>Nc menor</p>
<p>4,3</p>	<p>Acciones Correctivas y Preventivas</p>	<p>Declaración de la NC: No se evidencia información documentada de las acciones preventivas y/o mejora del sistema de gestión contraviniendo lo definido en este Numeral de la Guía del RUC REV 20 Evidencia Objetiva: Matriz de seguimiento acciones correctivas - preventivas y de mejora Versión: SIG-01 Fecha: Marzo de 2020,Ausencia de registros información transmitida coordinadora SIG</p>	<p>Nc menor</p>
<p>3.1.3</p>	<p>Identificación de Aspectos Ambientales</p>	<p>Declaración de la NC: No se han identificado todos los aspectos e impactos relacionados con las actividades y servicios que realiza la empresa, contraviniendo lo definido en este Numeral de la Guía del RUC REV 20 Evidencia Objetiva: PROYECTO DNP - matriz de identificación y significancia de aspectos e impactos ambientales versión: sga-01 fecha: Septiembre de 2019 No se identifican condiciones anormales y de emergencia ,ni el impacto generado por el uso de extintores(sustancias usadas agente extintor /disposición final)uso de maderas,,generación de residuos biológicos(uso de elementos botiquin,tapabocas)</p>	<p>Nc menor</p>
<p>3.2.7</p>	<p>Planes de Emergencia</p>	<p>Declaración de la NC: No se evidencia la planeacion y ejecucion de los simulacros acorde analisis de vulnerabilidad y procedimientos operativos normalizados establecidos en el plan de emergencias de la organización,lo anterior contraviene lod efinido en este Numeral de la Guía del RUC REV20 Evidencia Objetiva: programa de gestión plan de emergencias versión 04 de enero del 2022 ,plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajoVersion:SIG-03 Fecha: enero - 2022,escenarios faltantes:publico,tecnologico,ambiental.</p>	<p>Nc menor</p>

3.2.6.4	Elementos de Protección Personal	Declaración de la NC: Durante observacion de la tarea no se evidencia que todos los trabajadores hagan uso de la proteccion visual mientras ejecutan la tarea ,contraviene lo definido en el ATS y este numeral de la Guia del RUC REV20 Evidencia Objetiva: observacion directa (dos trabajadores)en presencia lideres de proceso,ATS SST04 Agosto 2020 ,proyecto DNP piso 17,actividad de instalacion de infraestructura en tuberia y bandeja .	Nc menor
RECIBE POR LA EMPRESA		VISITA REALIZADA POR	
		<i>TATIANA GONZALEZ MARTINEZ 2022</i>	
FIRMA:	Hugo Enrique Ortiz Camargo	FIRMA :	Tatiana Gonzalez Martinez
	Gerente		Profesional de Servicios
FECHA DE VENCIMIENTO DEL INFORME: 20/3/2023			
VERIFICACIÓN DEL USO DE LA MARCA RUC ®			

Para el periodo de vigencia de la presente calificación INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S ha sido evaluada con una calificación igual o superior al 80%, no ha presentado impacto a la accidentalidad, no presenta imprecisión en el periodo evaluado y ha realizado una visita completa (documental y campo) cumpliendo con los criterios del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente – SSTA para contratistas RUC, por tanto PODRÁ SEGUIR HACIENDO USO DE LA MARCA RUC de acuerdo con lo definido en el manual de imagen y aplicación.

NOTAS FINALES DEL AUDITOR

Se anexa certificación de accidentalidad y enfermedad laboral emitida por la ARL de la empresa contratista.

Para este periodo de evaluacion la organizacion evidencio evento sin tiempo perdido ocurrido de fecha: 10/05/2022 el cual no se refleja en el certificado de la ARL ya que este esta con fecha de emision 19/04/2022 el cual supera el tiempo establecido en la Guia del Ruc rev 20 Numeral 5

N.A. : No Aplica / N.R: No Reporta

ANEXO 1: CERTIFICACIONES DE ARL (ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL)



LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA SAS
Identificada con NIT No. 800134187

Durante el período comprendido entre el 1 de Enero de 2017 y el 31 de Marzo de 2022 presentó la siguiente siniestralidad. Certificación generada por fecha de siniestro.

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

TODOS DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
Numero de Accidentes Calificados de Origen Laboral	7	4	1	1	1	0
Numero de Accidentes que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	1	3	0	1	0	0
Numero de Accidentes Pendientes por Definir el Origen Laboral	0	0	0	0	0	0
Numero de Accidentes Graves de Acuerdo a Resolución 1401 de 2007	0	0	0	0	0	0
Numero de Enfermedades Calificadas de Origen Laboral	0	0	0	0	0	0
Numero de Enfermedades que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0	0	0	0	0	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajo	2	18	0	7	0	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades Laborales	0	0	0	0	0	0
Numero de Accidentes Laborales con IPP	0	0	0	0	0	0
Numero de Enfermedades Laborales con IPP	0	0	0	0	0	0
Numero de Accidentes Laborales Fatales	0	0	0	0	0	0
Numero de Enfermedades Laborales Fatales	0	0	0	0	0	0
Numero de Accidentes Laborales con Invalidez	0	0	0	0	0	0
Numero de Enfermedades Laborales con Invalidez	0	0	0	0	0	0
Numero de Accidentes que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	6	1	1	0	1	0
Numero de Enfermedades que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0	0	0	0	0	0
Numero Promedio Trabajadores en el Periodo	67	55	43	26	23	18
Total Horas Hombre Trabajadas en el Periodo	192960	158400	124560	71760	95040	16800

SEGUROS BOLÍVAR

Compañía de Seguros Bolívar S.A. NIT. 860.003.503-3
Avenida El Dorado N° 68 B - 31, piso 10 Ciudad Bolívar 3410077
Bogotá D.C., Colombia
www.segurosbolivar.com

Página 1 de 2

SEGUROS
BOLÍVAR





Se expide a solicitud del interesado el 19 de Abril del año 2022.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

** Información suministrada por la empresa.

ANEXO 2: ACTAS DE INCONSISTENCIA

		SEGUIMIENTO DE REUNIONES									
		Form: FACPE087	Rev. 3	11.06.26							
CIRCULACIÓN		Libre	x	Restringido a		Confidencial					
Lugar	Bogota	Cundinamarca	Año	2022	Mes	06	Día	1	Hora		
Participantes CCS:											
Tatiana Gonzalez Martinez		Profesional de Servicios			CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD						
Otros Participantes / Entidades:											
Hugo Enrique Ortiz Camargo		Gerente			INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S						
Olga Yaneth Marentes Cruz		Coordinadora SIG			INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S						
Tema:											
Diferencias estadísticas reportadas por la empresa Vs certificado de la ARL											
Puntos a Tratar:											
Diferencias estadísticas											
Discusión / Decisiones							Responsable				
TRABAJADORES DIRECTOS											
No. DE AT CON TIEMPO PERDIDO		2017	2018	2019	2020	2021	2022	INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA S.A.S			
Informe Auditoria RUC Anterior		1	3	0	1						
Información actual entregada por la empresa		1	3	0	1	0					
Certificación de ARL Actual		1	3	0	0	0					
DIFERENCIAS IDENTIFICADAS		0	0	0	1	0					
No. DE AT SIN TIEMPO PERDIDO		2017	2018	2019	2020	2021	2022	INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA S.A.S			
Informe Auditoria RUC Anterior		6	1	1	0						
Información actual entregada por la empresa		6	1	1	0	0					
Certificación de ARL Actual		6	1	1	0	1					
DIFERENCIAS IDENTIFICADAS		0	0	0	0	-1					
Próximas Acciones Programadas:					Confirmación						
					Con		X		Sin		
					D	M	A	TEL.	CARTA		
Copias Para:					Archivar en:						
INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD											